





Das Trink- und Speisewasser durchläuft eine 3-stufige ganzheitliche Aufbereitung


- 1. Stufe: Filterung und Mikrofiltration** von 99,99 % mit Kohle- und Kapillarmembran-Filter.
- 2. Stufe: Schadstoff-Informationslöschung** aller im Wasser vorhandener negativen Frequenzen, sowie aller Elektrosmogeeinflüsse.
- 3. Stufe: Energetisierung und Neustrukturierung** mit den 7-stufigen Wirkprinzipien des UMH Gerätes, welches eine optimale kristalline Struktur des Trinkwassers herbeiführt und dem Wasser wieder das fehlende Frequenzspektrum von 22,5 Hz verleiht. Nur dadurch ist eine sichere Resorption des Wassers bis in die Zelle gegeben. Durch die aufgebaute Struktur, hohe Speicherung von Biophotonen und die hohen Energiewerte von 37.550 Boviseinheiten BW (zum Vergleich: das Heilwasser von Lourdes hat 27.360 BW), ist das mit UMH aufbereitete Wasser mit Heilwässern zu vergleichen!

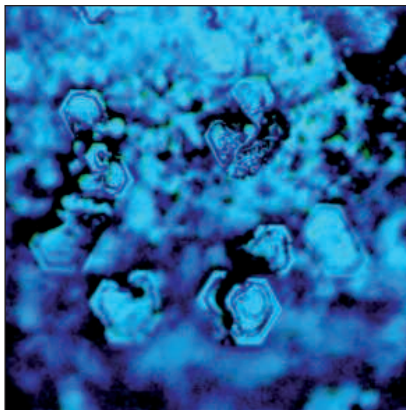


Unbehandeltes
Leitungswasser

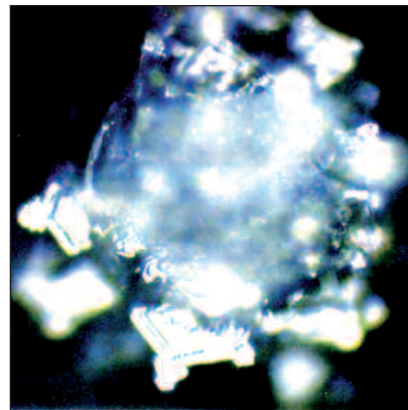

Mit Kohleblock gefiltertes
Leitungswasser

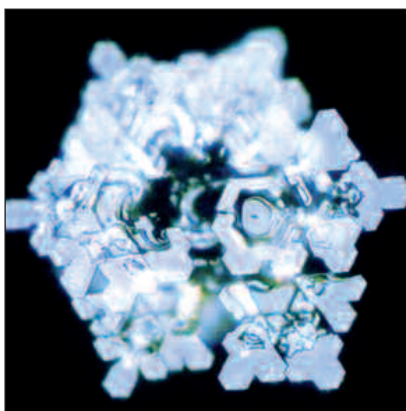

Mit der Filterpatrone SPFE
mikrofiltriertes
Leitungswasser

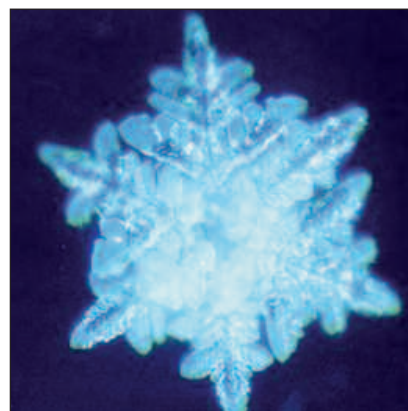

Mikrofiltriertes Leitungswasser
mit feinstofflicher
UMH-Aufbereitung